
Equipo de **Reconexión NOJA**

Identificación de componentes y procedimiento de apertura de emergencia

chec Grupo•epm

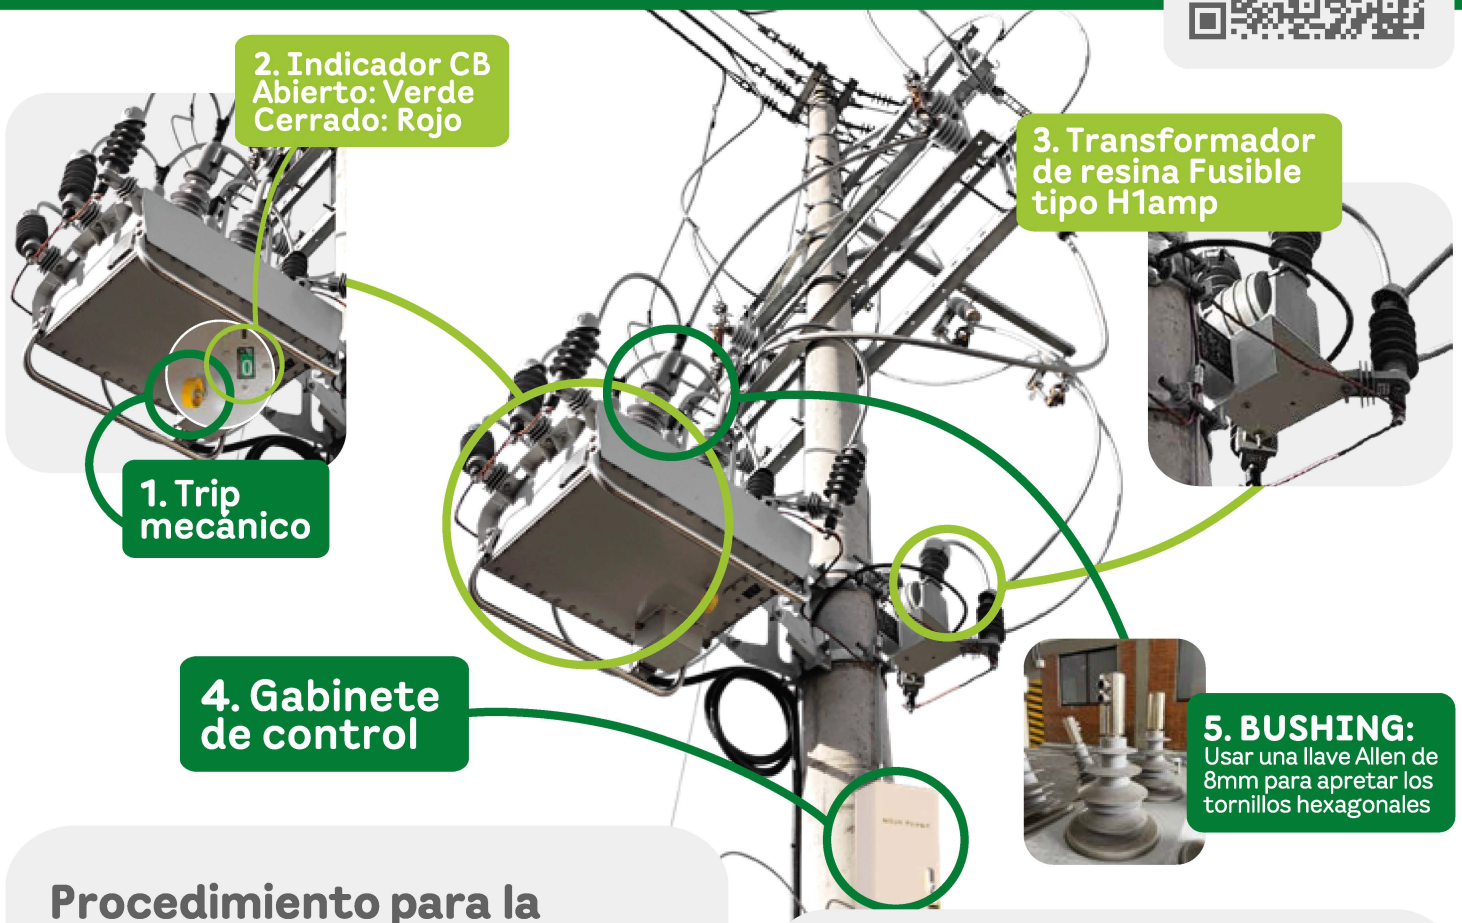

Procedimiento para la **apertura del reconectador** en caso de emergencia

Paso 1: Coordinación previa
Antes de realizar cualquier acción en campo, coordine con el operador del Centro de Control e informe su situación.


Paso 2: Activación del trip mecánico
Hale el trip mecánico utilizando la pértiga, asegurándose de hacerlo desde el punto indicado para este fin.

Paso 3: Posición del anillo
Empuje el anillo hacia arriba para habilitar el cierre del reconectador. Nota: informar al operador que se deshabilitó el bloqueo mecánico y ya es posible cerrar el equipo

Paso 4: Verificación de posición
No deje el anillo hacia abajo en ningún caso.

Paso 5: Confirmación y espera
Informe al operador del Centro de Control que el procedimiento fue realizado y espere nuevas instrucciones.

***Ante cualquier duda, detenga la operación y comuníquese con el Centro de Control**

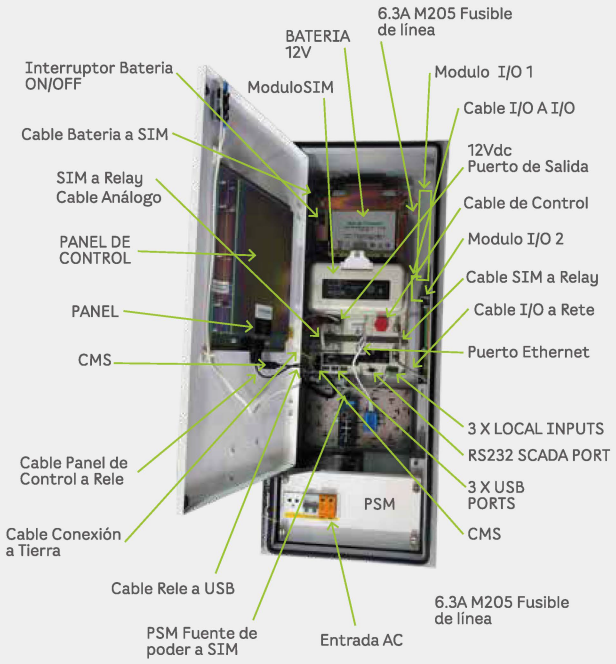

***Dentro del gabinete encontrará la guía de manejo del panel de control**